




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana
U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Ambito Territoriale ex ASL n. 2 di Potenza
Via Ciccotti - 85100 Potenza
Direttore: Dott. Antonio Romaniello
Tel. e Fax 0971 310321
e-mail: sian.potenza@aspbasilicata.it

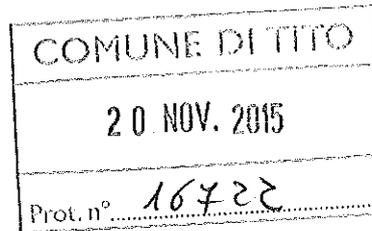

Prot. n. 143317

Potenza, 13.11.2015

Al Sindaco del Comune di

85050 TITO

Oggetto: Art. 8 comma 7 D.Lgs. 02/02/2001, n° 31 - Trasmissione accertamenti di laboratorio effettuati sulle acque destinate al consumo umano.

Mese di LUGLIO 2015

Si trasmettono, in allegato, i referti trasmessi, con nota prot. 0009827 del 25/09/2015 dal Dipartimento Provinciale ARPAB di Potenza relativi alle analisi eseguite su campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati, nel Comune di Tito R.C. n° (2750 - 2758) - (2751 - 2759) - (2752 - 2760), (territorio ex A.S.L. n° 2), con giudizio favorevole.

E' risultato non conforme il campione eseguito nel Comune di Tito (N.R. 2751) inviato Fax il 30/07/2015

N.B. E' stato prescritto all'Ente Acquedotto Lucano la clorazione a 0,2 mg/l di Cloro Residuo Libero per i campioni di acqua potabile N.R. 2751 - 2760



Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa
Dott. Antonio Romaniello



ARPA B

RAPPORTO DI PROVA N. 2193/2015

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

DESCRIZIONE CAMPIONE: ACQUE POTABILI
N° REGISTRO CAMPIONE: 2750 N° VERBALE:
DATA PRELIEVO: 29/07/2015 PRELEVATO DA: R.I.: G. Coiro - R.I.: A. Lancellotti
RICHIESTO DA: A.S.P. (Potenza)
ANALISI EFFETTUATE DAL 29/07/2015 AL 30/07/2015

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO


PUNTO DI PRELIEVO: Fontanino Pubblico
Largo Convento
COMUNE: TITO (Potenza)

LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	L.D.A	LIMITI	METODO DI PROVA
Batteri coliformi a 37 °C (ufc/100ml)	ufc/100 ml	0		0 (1)	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003
Escherichia coli	ufc/100 ml	0		0 (1)	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003
Clostridium perfringens (spore comprese)	ufc/100 ml	0		0 (1)	D. LGS 31/01 ALLEGATO 3

Giudizio di Reparto I parametri determinati sono conformi al D.lgs. 31/01 e s.m.i.

Il Dirigente del Laboratorio
Microbiologico
Dott.ssa Gofi Laura



RAPPORTO DI PROVA N. 2193/2015


Riferimenti legislativi
(1) D.Lgs 31/01 e s.m.i.

NOTE: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

n.d. = non determinato

L.D.A. = limite di rilevabilità

Potenza, li 30/07/2015



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DI BASILICATA

RAPPORTO DI PROVA N. 2724/2015

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

DESCRIZIONE CAMPIONE: ACQUE POTABILI
N° REGISTRO CAMPIONE: 2758
DATA PRELIEVO: 29/07/2015
RICHIESTO DA: A.S.P. (Potenza)
ANALISI EFFETTUATE DAL: 29/07/2015

N° VERBALE:
PRELEVATO DA: R.I.: G. Coiro - R.I.: A. Lancellotti
AL 25/08/2015

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

PUNTO DI PRELIEVO: Fontanino Pubblico
Largo Convento
COMUNE: TITO (Potenza)

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	L.D.A	LIMITI	METODO DI PROVA
Ammonio	mg/l	< 0,05	0,05	0,50 (1)	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Nitriti.	mg/l	< 0,05	0,05	0,5 (1)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Giudizio di Reparto I parametri determinati sono conformi al D.lgs. 31/01 e s.m.i.



Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente di Basilicata

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DI BASILICATA

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI POTENZA

RAPPORTO DI PROVA N. 2724/2015

"LABORATORIO STRUMENTALE" ANALISI INORGANICHE

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	L.D.A	LIMITI	METODO DI PROVA
Alluminio	µg/l	54	5	200 (1)	EPA 200.8 1994

Giudizio di Reparto I parametri determinati sono conformi al D.lgs. 31/01 e s.m.i.



Agencia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente di Basilicata

RAPPORTO DI PROVA N. 2724/2015
UFFICIO "ALIMENTI E RISORSE IDRICHE"
ANALISI CHIMICO-FISICHE

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	L.D.A	LIMITI	METODO DI PROVA
Colore	adimens.	accettabile		(1)	APAT CNR IRSA 2020A Man 29 2003
Odore	tasso diluiz.	accettabile		(1)	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
Sapore	tasso diluiz.	accettabile		(1)	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003
Torbidità	NTU	accettabile		(1)	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
Conducibilità	$\mu\text{S cm}^{-1}$ a 20°C	400		2.500 (1)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Cloro residuo libero	mg/l	0,20		(1)	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
pH	unità di pH	7,6		[6,5-9,5] (1)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

Giudizio di Reparto I parametri determinati sono conformi al D.lgs. 31/01 e s.m.i.

*Il Dirigente dell'Ufficio "Risorse
Idriche"*

Dott.ssa *Adela Camardese*



Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente di Basilicata

RAPPORTO DI PROVA N. 2724/2015

Riferimenti legislativi

(1) D.Lgs 31/01 e s.m.i.

NOTE: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

n.d. = non determinato

L.D.A.= limite di rilevabilità

Potenza, li 09/09/2015

Il Dirigente del "Laboratorio
Strumentale"

Dott.ssa Katarzyna Pilat

Il Dirigente dell'Ufficio " Risorse
Idriche"

Dott.ssa Adele Camardese

Il Coordinatore dei Laboratori
A.R.P.A./B.

Dott. Bruno Bove

I parametri determinati sono conformi al D.lgs. 31/01 e s.m.i.



Ag. Reg. Provinciale per la Protezione
dell'Ambiente di Basilicata

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DI BASILICATA

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI POTENZA

RAPPORTO DI PROVA N. 2191/2015

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

DESCRIZIONE CAMPIONE: ACQUE POTABILI
N° REGISTRO CAMPIONE: 2751 N° VERBALE:
DATA PRELIEVO: 29/07/2015 PRELEVATO DA: R.I.: G. Coiro - R.I.: A. Lancellotti
RICHIESTO DA: A.S.P. (Potenza)
ANALISI EFFETTUATE DAL 29/07/2015 AL 30/07/2015

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

PUNTO DI PRELIEVO: Fontanino Pubblico
Piazza del Seggio
COMUNE: TITO (Potenza)

LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	L.D.A	LIMITI	METODO DI PROVA
Batteri coliformi a 37 °C (ufc/100ml)	ufc/100 ml	28		0 (1)	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003
Escherichia coli	ufc/100 ml	0		0 (1)	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003
Clostridium perfringens (spore comprese)	ufc/100 ml	0		0 (1)	D. LGS 31/01 ALLEGATO 3

Giudizio di Reparto I parametri determinati non sono conformi al D.lgs. 31/01 e s.m.i.

Il Dirigente del Laboratorio
Microbiologico
Dott.ssa Gori Laura



ARPA Basilicata
Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DI BASILICATA

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI POTENZA

RAPPORTO DI PROVA N. 2191/2015

Riferimenti legislativi

(1) D.Lgs 31/01 e.s.m.i.

NOTE: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

n.d. = non determinato

L.D.A.= limite di rilevabilità

Potenza, li 30/07/2015



Ag. Provinciale per la Protezione
dell'Ambiente di Potenza

RAPPORTO DI PROVA N. 2725/2015

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

DESCRIZIONE CAMPIONE: ACQUE POTABILI
N° REGISTRO CAMPIONE: 2759 N° VERBALE:
DATA PRELIEVO: 29/07/2015 PRELEVATO DA: R.I.: G. Coiro - R.I.: A. Lancellotti
RICHIESTO DA: A.S.P. (Potenza)
ANALISI EFFETTUATE DAL 29/07/2015 AL 25/08/2015

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

PUNTO DI PRELIEVO: Fontanino Pubblico
Piazza del Seggio
COMUNE: TITO (Potenza)

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	L.D.A	LIMITI	METODO DI PROVA
Ammonio	mg/l	< 0,05	0,05	0,50 (1)	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Nitriti.	mg/l	< 0,05	0,05	0,5 (1)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Giudizio di Reparto I parametri determinati sono conformi al D.lgs. 31/01 e s.m.i.



Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente di Basilicata

RAPPORTO DI PROVA N. 2725/2015

"LABORATORIO STRUMENTALE" ANALISI INORGANICHE

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	L.D.A	LIMITI	METODO DI PROVA
Alluminio	$\mu\text{g/l}$	12	5	200 (1)	EPA 200.8 1994

Giudizio di Reparto I parametri determinati sono conformi al D.lgs. 31/01 e s.m.i.



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DI BASILICATA

RAPPORTO DI PROVA N. 2725/2015

Riferimenti legislativi
(1) D.Lgs 31/01 e s.m.i.

NOTE: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

n.d. = non determinato

L.D.A.= limite di rilevabilità

Potenza, li 09/09/2015

Il Dirigente del "Laboratorio
Strumentale"

Dott.ssa Katarzyna Pilat

Il Dirigente dell'Ufficio " Risorse
Idriche"

Dott.ssa Adele Camandese

Il Coordinatore dei Laboratori
A.R.P.A.B.

Dott. Bruno Bove

I parametri determinati sono conformi al D.lgs. 31/01 e s.m.i.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana
U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Ambito Territoriale ex ASL n. 2 di Potenza
Via Ciccotti - 85100 Potenza
Direttore: Dott. Antonio Romaniello
Tel: e Fax 0971.310321
e-mail: sian.potenza@aspbasilicata.it

Prot. n. 20150102136

Potenza, 30/07/2015

Al Sindaco del Comune di
85050 TITO

Acquedotto Lucano
85100 POTENZA

p.c.

Al Coordinatore
del Dipartimento Provinciale ARPAB
85100 POTENZA

A seguito del referto dell'A.R.P.A.B. di Potenza prot. n. 0008413 del 30/07/2015, allegato in copia, relativo all'esame di un campione di acqua prelevato presso


Fontanino Pubblico: P.zza Del Seggio

Si esprime giudizio di non conformità della stessa per l'esito dei parametri:
"Batteri Coliformi a 37° C" 28 ufc/100 ml

Si ritiene necessario che il Sindaco in indirizzo disponga, mediante apposita ordinanza il divieto dell'utilizzo delle citate acque ad uso potabile.

Si invita l'Ente Acquedotto Lucano a rimuovere le cause dell'inconveniente igienico e comunicare alla scrivente U.O. e all'ARPAB, l'avvenuta risoluzione dello stesso, onde consentire all'ARPAB l'esecuzione del relativo e conseguente accertamento analitico, senza ulteriore richiesta da parte di questo ufficio.

Il Direttore dell'U.O.C.
Dott. Antonio ROMANIELLO

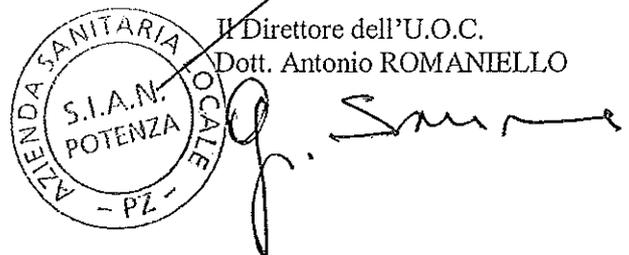



Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente di Basilicata

TELEFAX

Potenza 30 LUG. 2015

Prot. 00084/13

N° class.ne 25.01.01

Alla A.S.P.
U.O. Igiene degli Alimenti
e della Nutrizione
Via Ciccotti
85100 POTENZA

FAX 0971/310321

Oggetto : Trasmissione Rapporto di prova con esito Sfavorevole.

Si trasmette, in allegato, il rapporto di prova n° 2751/2015 , con esito Sfavorevole del campione di acqua potabile prelevato in data 29.07.20145 presso:

- Fontanino Pubblico – P.zza del Seggio – Tito;

Seguiranno i relativi certificati completi delle analisi chimiche e batteriologiche.

Il Dirigente dell'Ufficio
"Risorse Idriche"
(Dott.ssa *Adele Camardese*)

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP Protocollo - Dip. Prev. uoc igiene alim.
30 LUG. 2015
N° <u>102130</u>

Ufficio Risorse Idriche

Dirigente Dott.ssa Adele Camardese tel. 0971/656338 Fax 0971/656201 e-mail: adele.camardese@arpab.it
ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C. F. 01318260765- Centralino 0971 656111-Pax 0971 601083-e-mail:info@arpab.it

TX

30 LUG. 2015 16:58

LOGO : ASP SIAN POTENZA
 NUMERO FAX : 0971310321

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MOD0	PAGINE	ESITO
01	00971794489	30 LUG. 16:56	02'10	TX	004	OK

DA: ASP SIAN POTENZA

N. FAX : 0971310321

30 LUG. 2015 16:56 P 001



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
 BASILICATA
 Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana
 U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
 Ambito Territoriale ex ASL n. 2 di Potenza
 Via Ciccoilli - 85100 Potenza
 Direttore: Dott. Antonio Romanello
 Tel. e Fax 0971.310321
 e-mail: siap.potenza@asobasilicata.it

Prot. n. 20150102136

Potenza, 30/07/2015

Al Sindaco del Comune di
85050 TITO

Acquedotto Lucano
85100 POTENZA

p.c.

Al Coordinatore
 del Dipartimento Provinciale ARPAB
85100 POTENZA

A seguito del referto dell'ARPAB di Potenza prot. n. 0008413 del 30/07/2015, allegato in copia, relativo all'esame di un campione di acqua prelevato presso

Fontanino Pubblico: P.zza Del Seggio

Si esprime giudizio di non conformità della stessa per l'esito dei parametri:
 "Batteri Coliformi a 37° C" 28 ufc/100 ml

Si ritiene necessario che il Sindaco in indirizzo disponga, mediante apposita ordinanza il divieto dell'utilizzo delle citate acque ad uso potabile.

Si invita l'Ente Acquedotto Lucano a rimuovere le cause dell'inconveniente igienico e comunicare alla scrivente U.O. e all'ARPAB, l'avvenuta risoluzione dello stesso, onde consentire all'ARPAB l'esecuzione del relativo e conseguente accertamento analitico, senza ulteriore richiesta da parte di questo ufficio.



Il Direttore dell'U.O.C.
 Dott. Antonio ROMANELLO

[Handwritten signature]

30 LUG. 2015 17:07

LOGO : ASP SIAN POTENZA
NUMERO FAX : 0971310321

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00971392600	30 LUG. 17:05	01'51	TX	004	OK

DA: ASP SIAN POTENZA N.FAX : 0971310321 30 LUG. 2015 17:05 P 001/004



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana
U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Ambito Territoriale ex ASI n. 2 di Potenza
Via Ciccolti - 85100 Potenza
Direttore: Dott. Antonio Romanello
Tel. e Fax 0971.310321
e-mail: siان.potenza@asnbasilicata.it

Prot. n. 20150102136

Potenza, 30/07/2015

Al Sindaco del Comune di
85050 TITO

Acquedotto Lucano
85100 POTENZA

p.c.

Al Coordinatore
del Dipartimento Provinciale ARPAB
85100 POTENZA

A seguito del referto dell'A.R.P.A.B. di Potenza prot. n. 0008413 del 30/07/2015, allegato in copia, relativo all'esame di un campione di acqua prelevato presso

Fontanino Pubblico: Piazza Del Scoglio

Si esprime giudizio di non conformità della stessa per l'esito dei parametri:
"Batteri Coliformi a 37° C" **28 ufc/100 ml**

Si ritiene necessario che il Sindaco in indirizzo disponga, mediante apposita ordinanza il divieto dell'utilizzo delle citate acque ad uso potabile.

Si invita l'Ente Acquedotto Lucano a rimuovere le cause dell'inconveniente igienico e comunicare alla scrivente U.O. e all'ARPAB, l'avvenuta risoluzione dello stesso, onde consentire all'ARPAB l'esecuzione del relativo e conseguente accertamento analitico, senza ulteriore richiesta da parte di questo ufficio.



Il Direttore dell'U.O.C.
Dott. Antonio ROMANELLO

[Handwritten signature]

30 LUG. 2015 17:12

LOGO : ASP SIAN POTENZA
NUMERO FAX : 0971310321

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00971601083	30 LUG. 17:10	01'07	TX	001	OK

DA: ASP SIAN POTENZA N. FAX : 0971310321 30 LUG. 2015 17:11 P 001/001



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
DASLUCATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana
U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Ambito Territoriale ex ASL n. 2 di Potenza
Via Ciccoffi - 85100 Potenza
Direttore: Dott. Antonio Romanello
Tel. e Fax 0971.310321
e-mail: slan.potenza@asnbasilicata.it

Prot. n. 20150102136

Potenza, 30/07/2015

Al Sindaco del Comune di
85050 TITO

Acquedotto Lucano
85100 POTENZA

p.o.

Al Coordinatore
del Dipartimento Provinciale ARPAB
85100 POTENZA

A seguito del referto dell'A.R.P.A.B. di Potenza prot. n. 0008413 del 30/07/2015, allegato in copia, relativo all'esame di un campione di acqua prelevato presso

Fontanino Pubblico: Piazza Del Seggio

Si esprime giudizio di non conformità della stessa per l'esito dei parametri:
"Batteri Coliformi a 37° C" 28 ufc/100 ml

Si ritiene necessario che il Sindaco in indirizzo disponga, mediante apposita ordinanza il divieto dell'utilizzo delle citate acque ad uso potabile.

Si invita l'Ente Acquedotto Lucano a rinnovare le cause dell'inconveniente igienico e comunicare alla scrivente U.O. e all'ARPAB, l'avvenuta risoluzione dello stesso, onde consentire all'ARPAB l'esecuzione del relativo e conseguente accertamento analitico, senza ulteriore richiesta da parte di questo ufficio.



Direttore dell'U.O.C.
Dott. Antonio ROMANELLO



ARPA Basilicata
Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente di Basilicata

RAPPORTO DI PROVA N. 2192/2015

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

DESCRIZIONE CAMPIONE: ACQUE POTABILI
N° REGISTRO CAMPIONE: 2752 N° VERBALE:
DATA PRELIEVO: 29/07/2015 PRELEVATO DA: R.I.: G. Coiro - R.I.: A. Lancellotti
RICHIESTO DA: A.S.P. (Potenza)
ANALISI EFFETTUATE DAL 29/07/2015 AL 30/07/2015

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

PUNTO DI PRELIEVO: Fontanino Pubblico
Via Roma
COMUNE: TITO (Potenza)

LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	L.D.A	LIMITI	METODO DI PROVA
Batteri coliformi a 37 °C (ufc/100ml)	ufc/100 ml	0		0 (1)	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003
Escherichia coli	ufc/100 ml	0		0 (1)	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003
Clostridium perfringens (spore comprese)	ufc/100 ml	0		0 (1)	D. LGS 31/01 ALLEGATO 3

Giudizio di Reparto I parametri determinati sono conformi al D.lgs. 31/01 e s.m.i.

*Il Dirigente del Laboratorio
Microbiologico*
Dott.ssa Gori Laura



RAPPORTO DI PROVA N. 2192/2015

Riferimenti legislativi

(1) D.Lgs 31/01 e s.m.i.

NOTE: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

n.d. = non determinato

L.D.A.= limite di rilevabilità

Potenza, li 30/07/2015

RAPPORTO DI PROVA N. 2726/2015

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

DESCRIZIONE CAMPIONE: ACQUE POTABILI
 N° REGISTRO CAMPIONE: 2760 N° VERBALE:
 DATA PRELIEVO: 29/07/2015 PRELEVATO DA: R.I.: G. Coiro - R.I.: A. Lancellotti
 RICHIESTO DA: A.S.P. (Potenza)
 ANALISI EFFETTUATE DAL 29/07/2015 AL 25/08/2015

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

PUNTO DI PRELIEVO: Fontanino Pubblico
 Via Roma
 COMUNE: TITO (Potenza)

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	L.D.A	LIMITI	METODO DI PROVA
Ammonio	mg/l	< 0,05	0,05	0,50 (1)	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Nitriti.	mg/l	< 0,05	0,05	0,5 (1)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Giudizio di Reparto I parametri determinati sono conformi al D.lgs. 31/01 e s.m.i.



Ag. Reg. Basilicata per la Protezione
dell'Ambiente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DI BASILICATA

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI POTENZA

RAPPORTO DI PROVA N. 2726/2015

"LABORATORIO STRUMENTALE" ANALISI INORGANICHE

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	L.D.A	LIMITI	METODO DI PROVA
Alluminio	µg/l	8	5	200 (1)	EPA 200.8 1994

Giudizio di Reparto I parametri determinati sono conformi al D.lgs. 31/01 e s.m.i.



Agencia Regionala per la Protezione
dell'Ambiente di Basilicata

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DI BASILICATA

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI POTENZA

RAPPORTO DI PROVA N. 2726/2015

UFFICIO "ALIMENTI E RISORSE IDRICHE"
ANALISI CHIMICO-FISICHE

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	L.D.A	LIMITI	METODO DI PROVA
Colore	adimens.	accettabile		(1)	APAT CNR IRSA 2020A Man 29 2003
Odore	tasso diluiz.	accettabile		(1)	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
Sapore	tasso diluiz.	accettabile		(1)	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003
Torbidità	NTU	accettabile		(1)	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
Conducibilità	$\mu\text{S cm}^{-1}$ a 20°C	401		2.500 (1)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Cloro residuo libero	mg/l	ass		(1)	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
pH	unità di pH	7,4		[6,5-9,5] (1)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

Giudizio di Reparto I parametri determinati sono conformi al D.lgs. 31/01 e s.m.i.

*Il Dirigente dell'Ufficio "Risorse
Idriche"*

Dott.ssa Adele Camarrese



ARPA B
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DI BASILICATA

RAPPORTO DI PROVA N. 2726/2015

Riferimenti legislativi
(1) D.Lgs 31/01 e s.m.i.

NOTE: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

n.d. = non determinato

L.D.A.= limite di rilevabilità

Potenza, li 09/09/2015

**Il Dirigente del "Laboratorio
Strumentale"**

Dott.ssa Katarzyna Pilat

**Il Dirigente dell'Ufficio " Risorse
Idriche"**

Dott.ssa Adele Camardese

**Il Coordinatore dei Laboratori
A.R.P.A.B.**

Dott. Bruno Boye

I parametri determinati sono conformi al D.lgs. 31/01 e s.m.i.